




B - SPOSÓB WYKONANIA STREFY KANAŁOWEJ



**A – SPOSÓB ZABEZPIECZENIA WYKOPU I WYKONANIA ZASTYPKI**

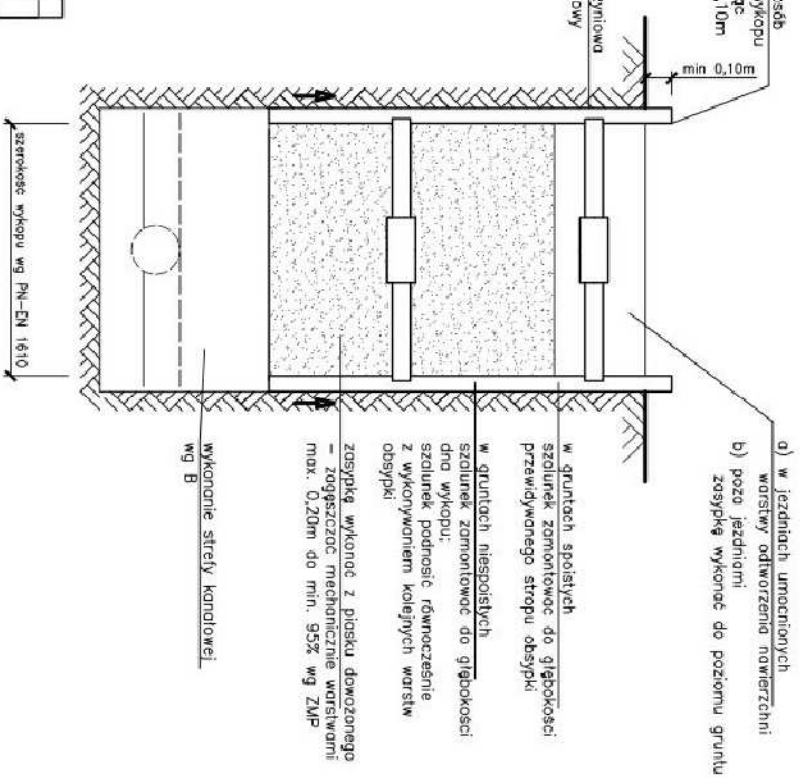

## C – SPOŚÓB ZABEZPIECZENIA WYKOPU

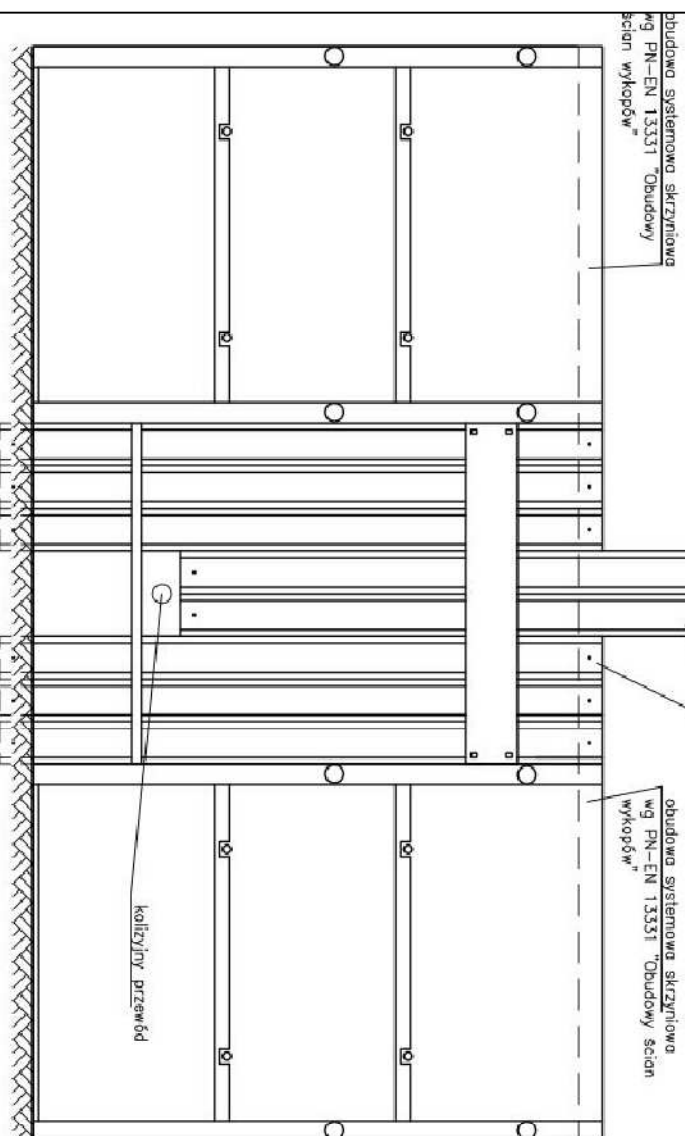

1. Zagęszczenie w obrębie podcwin rur wykonane musi być ze szczególną starannością

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.  
ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrow Mazowiecka

**OBIEKT:** Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej z przyłączami

ADRES: 07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. Malczewskiego, dz. nr 537, 509

NAZWA RYSUNKU: Profil wykopu

OPRACOWAŁ:	PODPIS:
------------	---------

mgr inż. Tomasz Tymiąński - proj.

mgr inż. Adam Łępicki - spr.

## Data opracowania

Rysunek nr 7

SKALA B/S

NR UPRAWNIENI:

MAZ/0266/PWOS/10

MAZ/0424/PWBBS/15

Marzec 2019 rok